Aparat zjarrfikës me karrocë

10 kg

Dioksid karboni CO_2

Modeli **CO_2-10**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi, lyerje e jashtme me bojë pluhuri, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO_2).
Valvulë	M 25×2, trup prej bronzi, dorezë e kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasa B e zjarrit (lëngje të ndezshme).
Mbajtëse	Kornizë me rrota, ngjyrë e kuqe RAL 3000.

Klasat e zjarrit

B ✓ Lëngje të ndezshme

1000 V në distancë ≥ 1 m

Aparat zjarrfikës me dioksid karboni 10 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 1866-1, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU.

I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas

EN 1866-1 Aparate zjarrfikëse me karrocë

PED certified 2014/68/EU

Specifikacione teknike

10 kg	B	16 s	36 kg
Ngarkesa nominale	Klasa e zjarrit	Koha e shkarkimit	Pesha totale

Klasa e zjarrit	B
Standardi	EN 1866-1 · PED 2014/68/EU
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO_2)
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	10 kg
Pesha e kornizës	7,60 kg (me rrota)
Pesha totale	36 kg
Përmasat	Lartësia: 1215 mm Gjerësia: 490 mm
Koha e shkarkimit	16 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	250 bar
Vëllimi i cilindrit	15 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 195 +/-10 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000

Instalimi, kontrolli dhe servisimi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

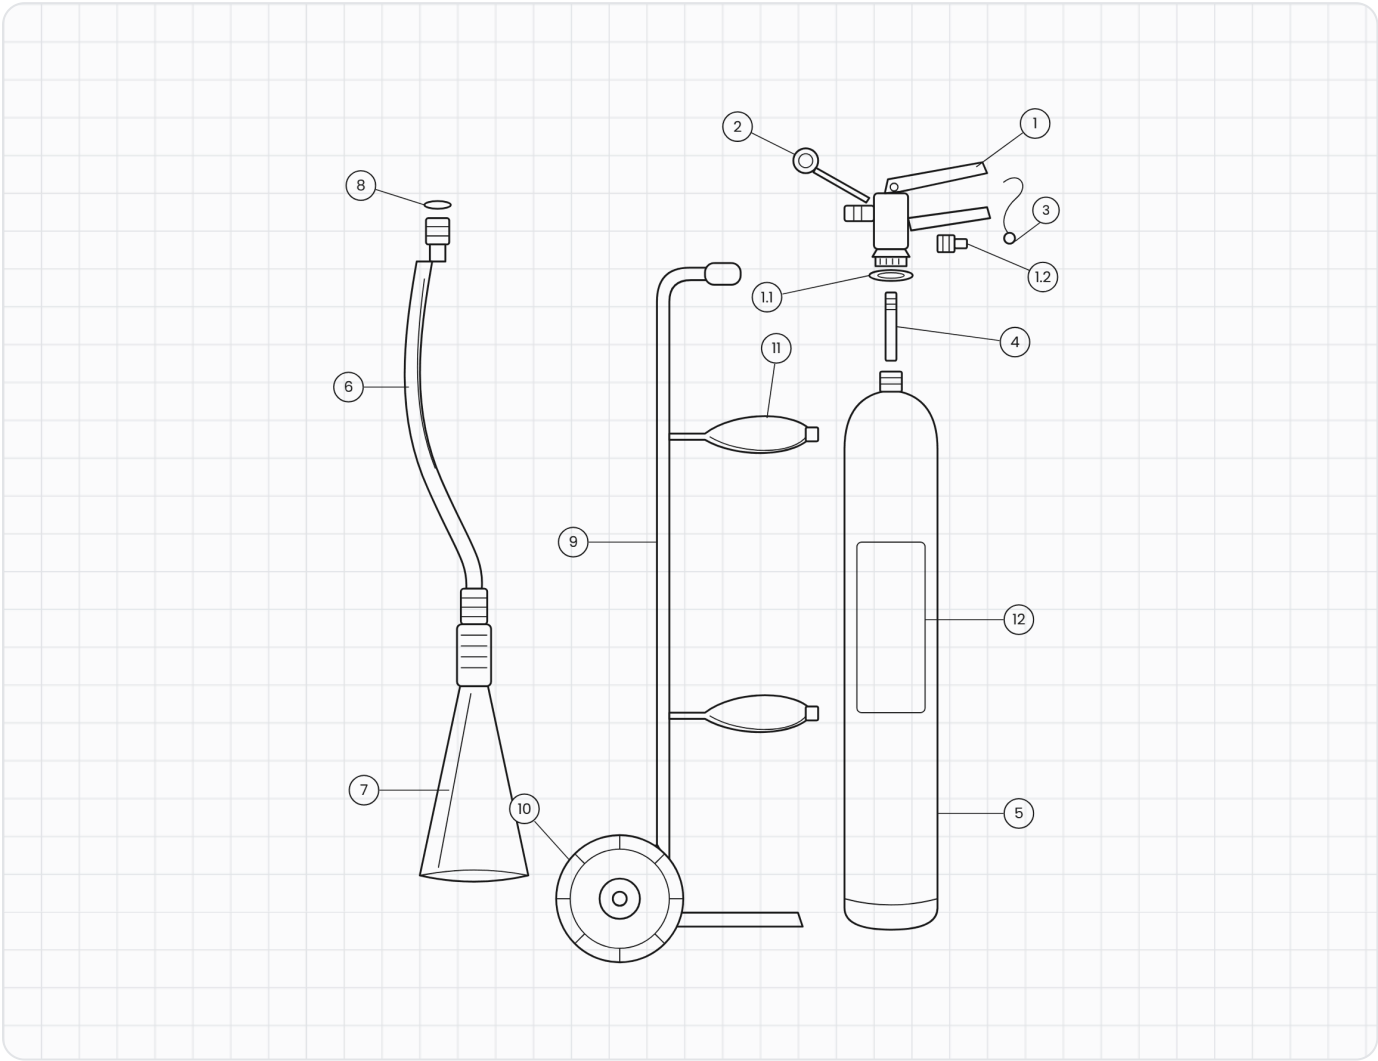

1	Valvulë M 25×2
1.1	Mbështetës gome
1.2	Valvulë siguruese
2	Siguresë
3	Blombë siguruese
4	Tub thithës
5	Cilindër
6	Gyp shkarkimi
7	Grykë shpërndarëse
8	Mbështetës gome
9	Kornizë
10	Rrotë (2 copë)
11	Shtrënguese e cilindrit (2 copë)
12	Etiketë-udhëzim