

— Aparat zjarrfikës doracak

2 kg


Dioksid karboni CO₂

 Modeli **CO₂-2**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi, lyerje e jashtme me bojë pluhuri, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂).
Valvulë	M 25×2, trup prej bronzi, dorezë e kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasa B e zjarrit (lëngje të ndezshme).



Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse



Aparat zjarrfikës me dioksid karboni 2 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

2 kg

Ngarkesa nominale

34 B

Klasifikimi

6,7 s

Koha e shkarkimit

6,35 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	34 B
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂)
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	2 kg
Pesha totale	6,35 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 380 mm Diametri (cilindri): 105 mm
Koha e shkarkimit	6,7 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	250 bar
Vëllimi i cilindrit	3 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 186 dhe 212 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

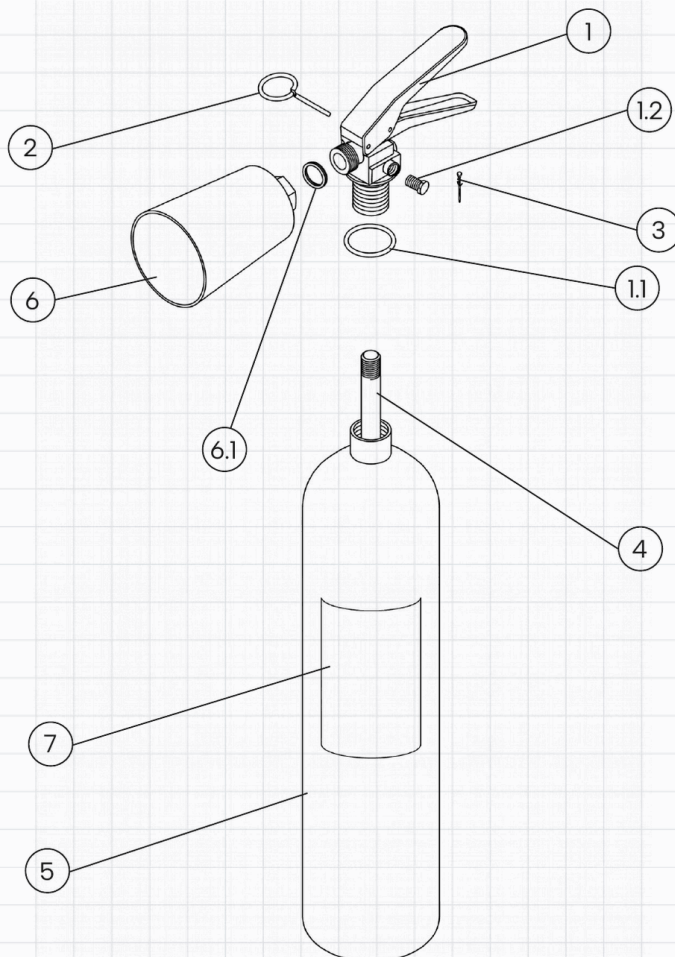

1 Valvulë M 25×2

1.1 Mbështetës gome

1.2 Valvulë siguruese

2 Siguresë

3 Blombë siguruese

4 Tub thithës

5 Cilindër

6 Grykë shpërndarëse

6.1 Mbështetës gome

7 Etiketë-udhëzim

+ Varëse metalike e murit, me ngjyrë të kuqe (opsionale)