

— Aparat zjarrfikës me karrocë

25 kg


Dioksid karboni CO₂

Modeli **CO₂-25**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi, lyerje e jashtme me bojë pluhuri, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂).
Valvulë	M 25×2, trup prej bronzi, dorezë e kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasa B e zjarrit (lëngje të ndezshme).
Mbajtëse	Kornizë me rrota, ngjyrë e kuqe RAL 3000.



Klasat e zjarrit



Aparat zjarrfikës me dioksid karboni 25 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 1866-1, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

25 kg

Ngarkesa nominale

B

Klasa e zjarrit

25 s

Koha e shkarkimit

~70 kg

Pesha totale


Klasa e zjarrit	B
Standardi	EN 1866-1 · PED 2014/68/EU
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂)
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	25 kg
Pesha e kornizës	8,20 kg (me rrota)
Pesha totale	~ 70 kg
Përmasat	Lartësia: 1445 mm Gjerësia: 700 mm
Koha e shkarkimit	25 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	300 bar
Vëllimi i cilindrit	35 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 230 dhe 245 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

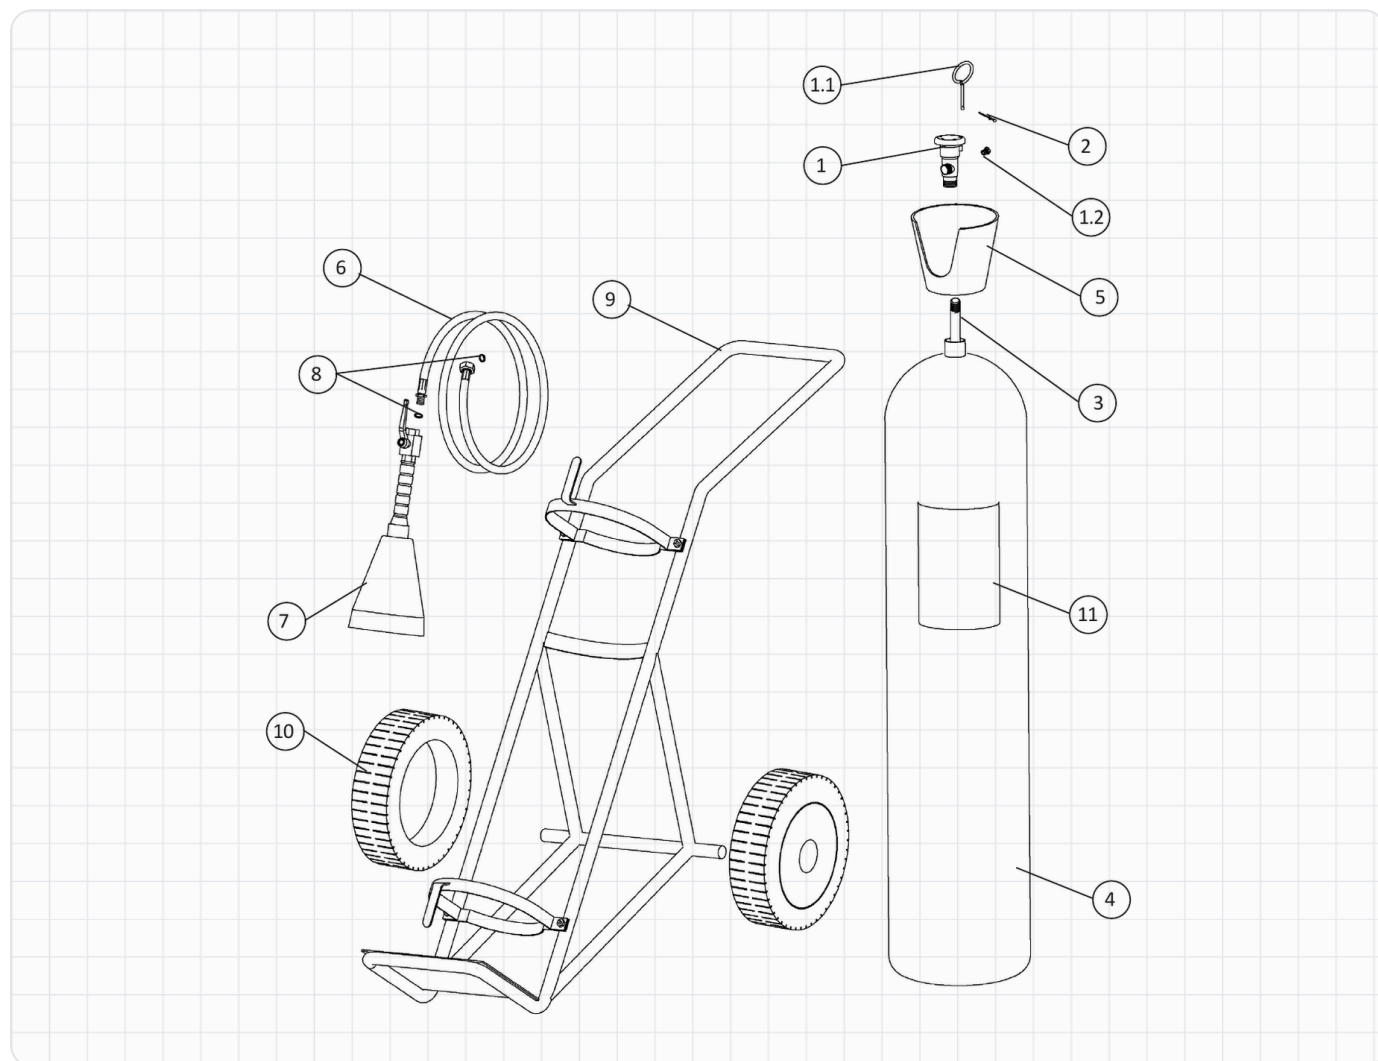

1	Valvulë W 28,8
1.1	Siguresë
1.2	Valvulë siguruese
2	Blombë
3	Tub thithës
4	Cilindër
5	Kapak mbrojtës për valvulën

6	Gyp shkarkimi
7	Grykë shkarkimi
8	Mbështetës gome
9	Kornizë
10	Rrotë
11	Etiketë-udhëzim