

— Aparat zjarrfikës doracak

5 kg

Dioksid karboni CO₂

Modeli **CO₂-5**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi, lyerje e jashtme me bojë pluhuri, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂).
Valvulë	M 25×2, trup prej bronzi, dorezë e kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasa B e zjarrit (lëngje të ndezshme).



Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

B
89
 Lëngje të ndezshme


1000 V
 në distancë ≥ 1 m

Aparat zjarrfikës me dioksid karboni 5 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

5 kg

Ngarkesa nominale

89 B

Klasifikimi

10 s

Koha e shkarkimit

14,1 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	89 B
Agjent shuarës	Dioksid karboni 99,99% (CO ₂)
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	5 kg
Pesha totale	14,1 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 750 mm Diametri (cilindri): 435 mm
Koha e shkarkimit	10 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	250 bar
Vëllimi i cilindrit	7,5 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 195 +15/-23 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

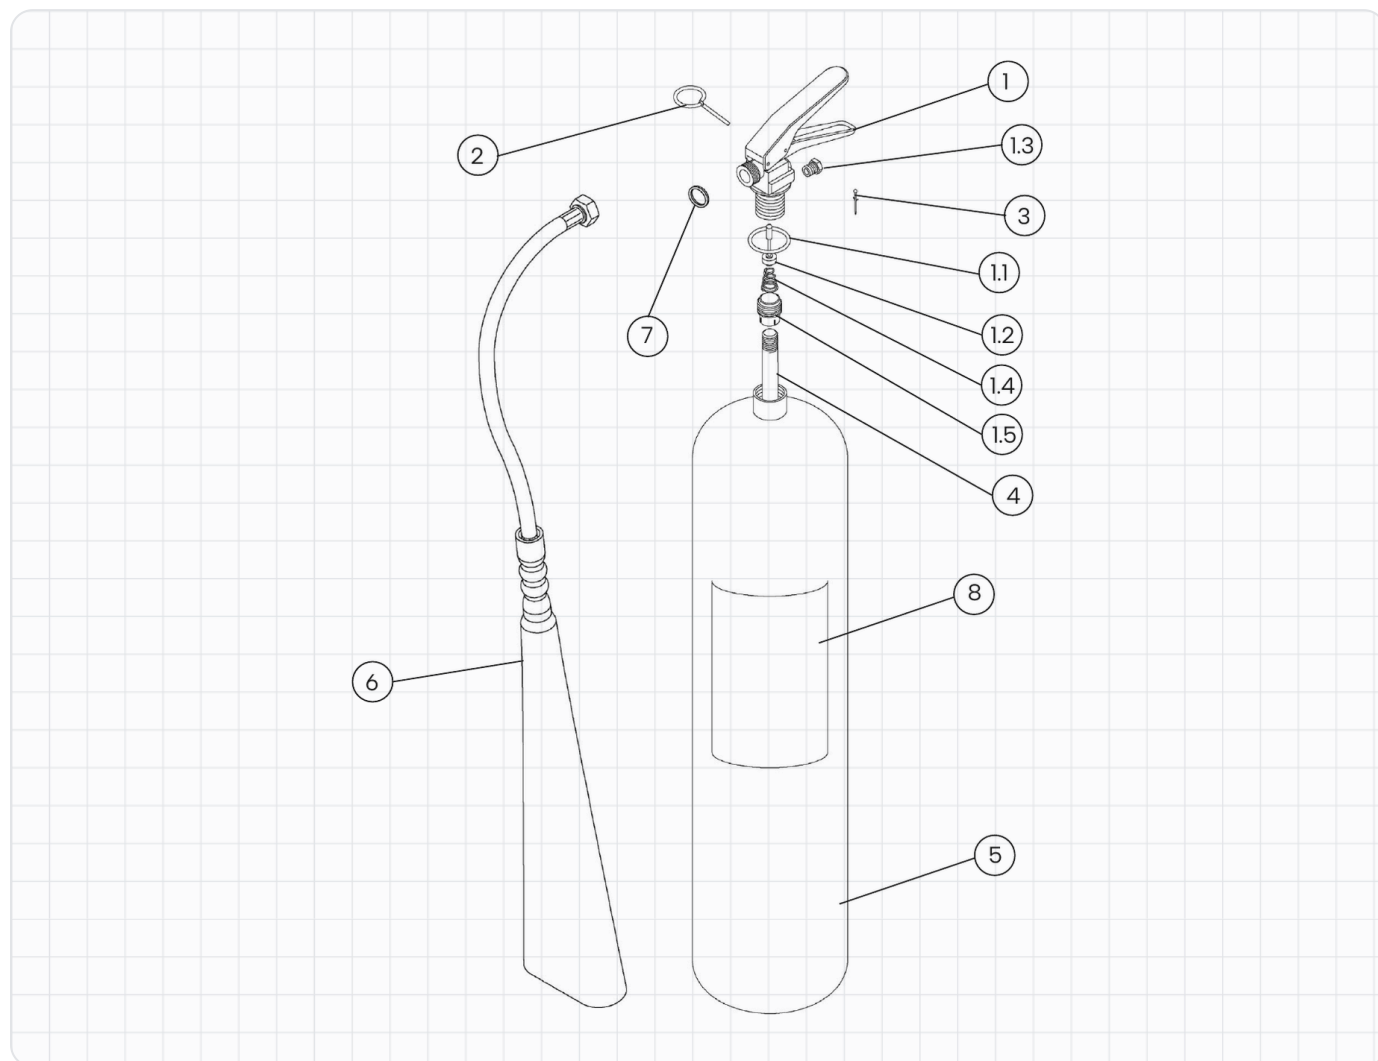

1	Valvulë M 25×2	3	Blombë sigurorese
1.1	Mbështetës gome	4	Tub thithës prej alumini
1.2	Trungu i valvulës	5	Cilindër
1.3	Valvulë sigurorese	6	Gyp SAE 100 RI T ½" me grykë shpërndarëse, model evropian
1.4	Susta e brendshme e valvulës	7	Mbështetës gome
1.5	Mbajtëse e tubit thithës	8	Etiketë-udhëzim
2	Siguresë	+	Varëse metalike e murit, me ngjyrë të kuqe (opsionale)