

— Aparat zjarrfikës doracak

1 kg

Pluhur ABC

Modeli **P-1**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Pluhur ABC.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Valvulë	M 30×1,5, trup prej bronzi, dorezë me lyerje të kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasat A, B, C të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, gaze të ndezshme).



Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

A	8 Materiale të ngurta	B	34 Lëngje të ndezshme	C	✓ Gaze të ndezshme	1000 V në distancë ≥ 1 m
----------	---------------------------------	----------	---------------------------------	----------	-----------------------	------------------------------------

Aparat zjarrfikës me pluhur 1 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

1 kg

Ngarkesa nominale

8A 34B C

Klasifikimi

6,4 s

Koha e shkarkimit

2,2 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	8 A · 34 B · C
Agjent shuarës	Pluhur ABC
Gaz shtytës	Azot (N ₂), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	1 kg
Pesha totale	2,2 kg (me mbajtëse)
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 340 mm Diametri (cilindri): 275 mm
Koha e shkarkimit	6,4 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	27 bar
Vëllimi i cilindrit	1,25 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 20 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim (sandblast) dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

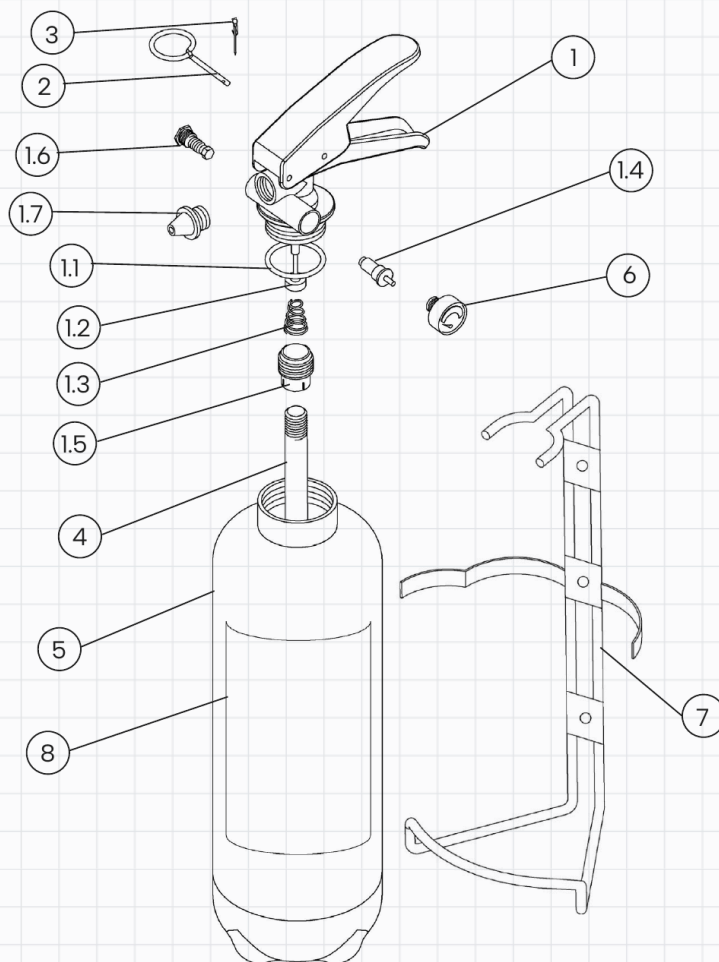

1	Valvulë M 30×1,5
1.1	Mbështetës gome
1.2	Trungu i valvulës
1.3	Susta e brendshme e valvulës
1.4	Valvulë testimi për manometër
1.5	Mbajtëse e tubit thithës
1.6	Valvulë sigurie
1.7	Grykë shpërndarëse

2	Siguresë
3	Blombë siguruuese
4	Tub thithës PVC
5	Cilindër
6	Manometër
7	Mbajtëse
8	Etiketë-udhëzim