Aparat zjarrfikës doracak

3 kg

Pluhur ABC

Modeli **P-3**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Pluhur ABC.
Gaz shtytës	Azot (N_2).
Valvulë	M 30×1,5, trup prej bronzi, dorezë me lyerje të kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasat A, B, C të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, gaze të ndezshme).

Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

A	13	Materiale të ngurta
B	113	Lëngje të ndezshme
C	✓	Gaze të ndezshme
⚡	1000 V	në distancë ≥ 1 m

Aparat zjarrfikës me pluhur 3 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas

EN 3-7 · PED certified 2014/68/EU

Specifikacione teknike

3 kg	13A 113B C	15 s	5,3 kg
Ngarkesa nominale	Klasifikimi	Koha e shkarkimit	Pesha totale

Klasifikimi i zjarrit	13 A · 113 B · C
Agjent shuarës	Pluhur ABC
Gaz shtytës	Azot (N_2), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	3 kg
Pesha totale	5,3 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 410 mm Diametri (cilindri): 405 mm
Koha e shkarkimit	15 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	27 bar
Vëllimi i cilindrit	4,3 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 20 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim (sandblast) dhe lyerje me pluhur, RAL 3000

Instalimi, kontrolli dhe servisimi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

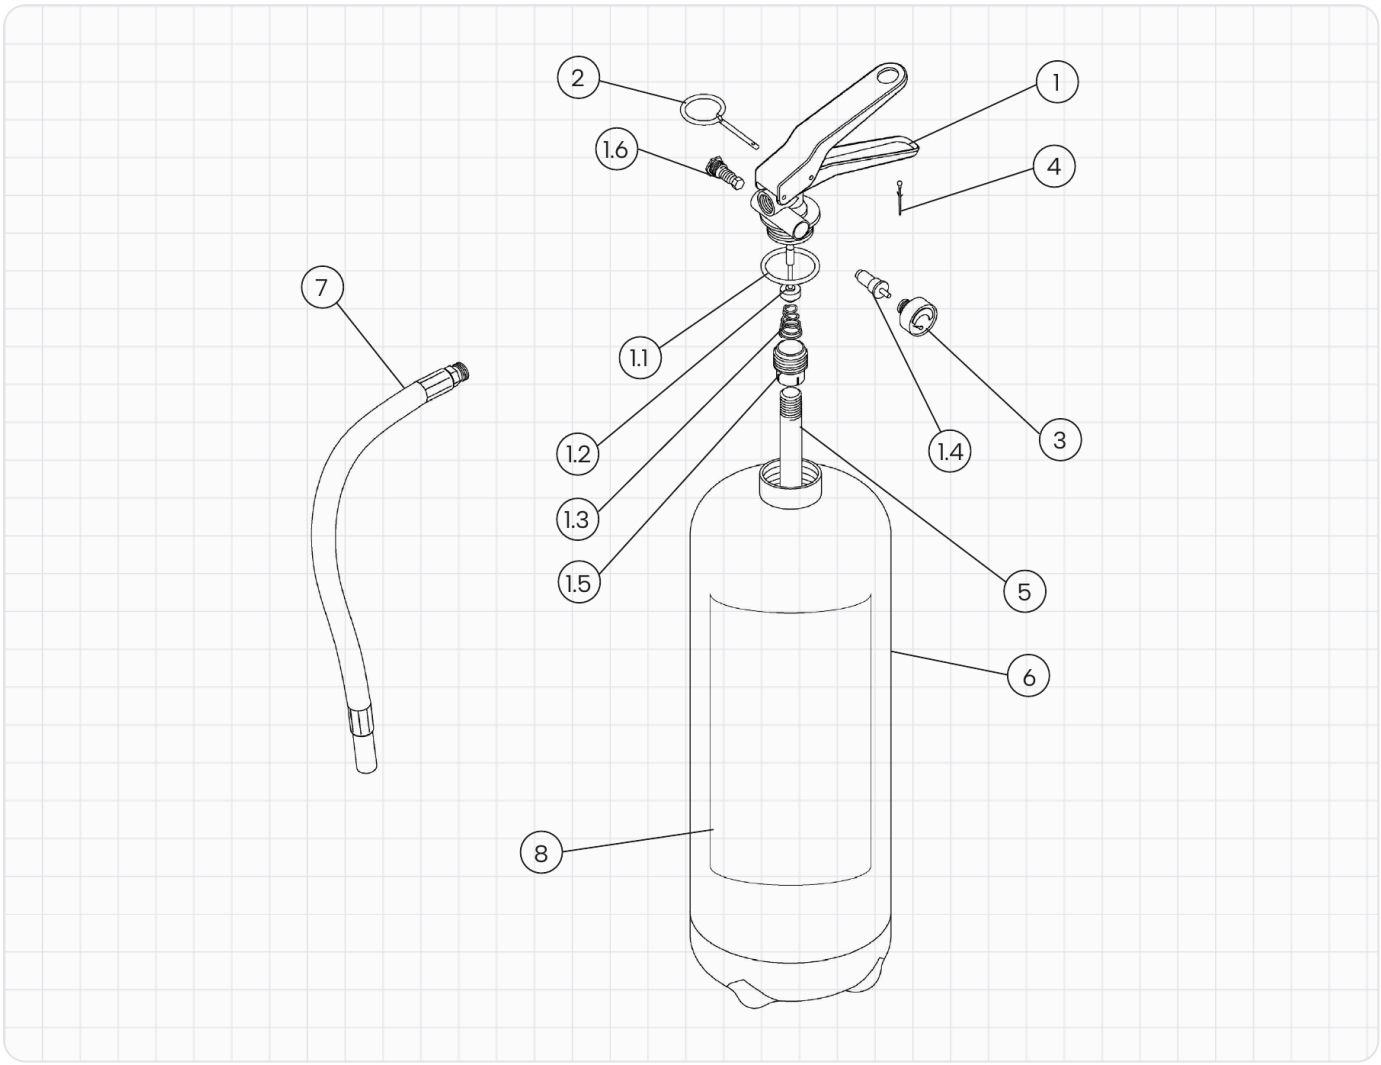

1	Valvulë M 30×1,5
1.1	Mbështetës gome
1.2	Trungu i valvulës
1.3	Susta e brendshme e valvulës
1.4	Valvulë testimi për manometër
1.5	Mbajtëse e tubit thithës
1.6	Valvulë sigurie
2	Siguresë
3	Manometër
4	Blombë siguruese
5	Tub thithës PVC
6	Cilindër
7	Gyp
8	Etiketë-udhëzim
+	Mbajtëse muri (opsionale)