

— Aparat zjarrfikës me karrocë

50 kg

Pluhur ABC

Modeli **P-50**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Pluhur ABC.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Valvulë	2"-F, trup prej bronzi, dorezë me ngjyrë të kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasat A, B, C të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, gaze të ndezshme).
Mbajtëse	Kornizë me rrota.
Pistoletë shpërndarëse	Trup prej materiali plastik; lidhja rrotulluese lejon shpalosjen e lehtë të gypit.



Klasat e zjarrit

A ✓ Materiale të ngurta	B ✓ Lëngje të ndezshme	C ✓ Gaze të ndezshme	⚡ 1000 V në distancë ≥ 1 m
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Aparat zjarrfikës me pluhur 50 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 1866-1, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas

EN 1866-1 Aparate zjarrfikëse me karrocë



Specifikacione teknike

50 kg

Ngarkesa nominale

A · B · C

Klasat e zjarrit

76,5 s

Koha e shkarkimit

78,5 kg

Pesha totale


Klasat e zjarrit	A · B · C
Standardi	EN 1866-1 · PED 2014/68/EU
Agjent shuarës	Pluhur ABC
Gaz shtytës	Azot (N ₂), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	50 kg
Pesha totale	78,5 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 1080 mm Gjerësia: 965 mm
Koha e shkarkimit	76,5 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	30 bar
Vëllimi i cilindrit	62 L
Valvulë sigurorese	E rregulluar ndërmjet 21 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim (sandblast) dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

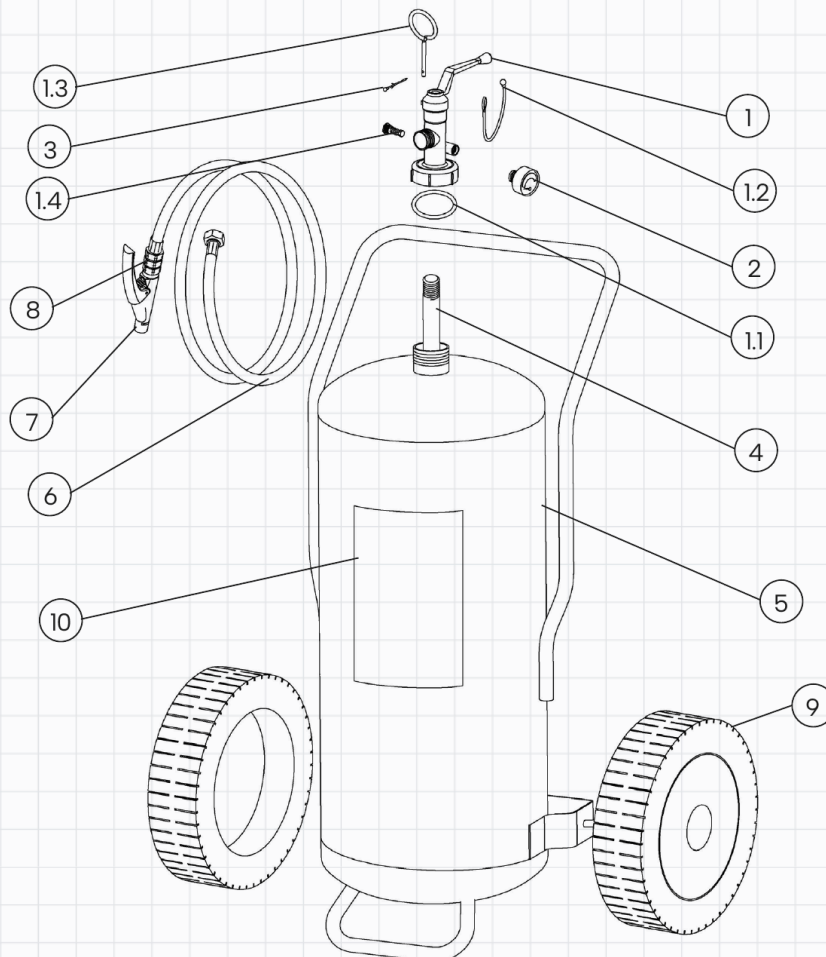

1 Valvulë 2"-F

1.1 Mbështetës gome

1.2 Vulë sigurie

1.3 Siguresë

1.4 Valvulë sigurie

2 Manometër

3 Blombë

4 Tub thithës PVC

5 Cilindër

6 Gyp

7 Pistoletë shpërndarëse

8 Përshtatës për gyp-pistoletë

9 Rrotë

10 Etiketë-udhëzim