

— Aparat zjarrfikës doracak

9 kg

Pluhur ABC

Modeli **P-9**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Pluhur ABC.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Valvulë	M 30×1,5, trup prej bronzi, dorezë me lyerje të kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasat A, B, C të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, gaze të ndezshme).



Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

A	55 Materiale të ngurta	B	233 Lëngje të ndezshme	C	✓ Gaze të ndezshme	1000 V në distancë ≥ 1 m
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------------------

Aparat zjarrfikës me pluhur 9 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

9 kg

Ngarkesa nominale

55A 233B C

Klasifikimi

23 s

Koha e shkarkimit

14 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	55 A · 233 B · C
Agjent shuarës	Pluhur ABC
Gaz shtytës	Azot (N ₂), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	9 kg
Pesha totale	14 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 605 mm Diametri (cilindri): 590 mm
Koha e shkarkimit	23 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	27 bar
Vëllimi i cilindrit	10,7 L
Pajisje sigurie	E rregulluar ndërmjet 20 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

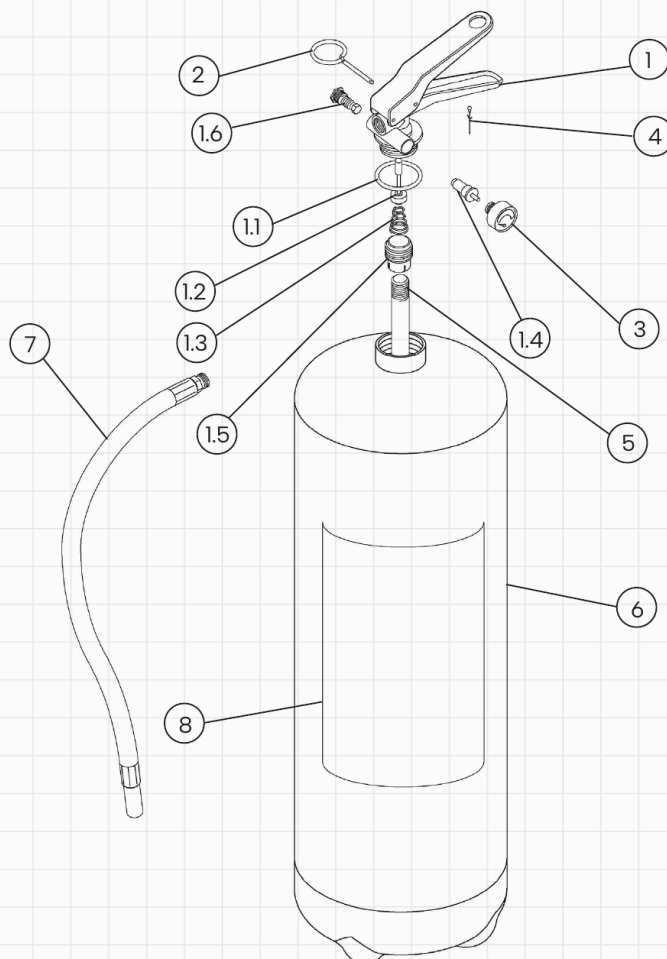

1 Valvulë M 30x1,5

1.1 Mbështetës gome

1.2 Trungu i valvulës

1.3 Susta e brendshme e valvulës

1.4 Valvulë testimi për manometër

1.5 Mbajtëse e tubit thithës

1.6 Valvulë sigurorese

2 Siguresë

3 Manometër

4 Blombë

5 Tub thithës PVC

6 Cilindër

7 Gyp

8 Etiketë-udhëzim

+ Mbajtëse muri (opsionale)