

— Aparat zjarrfikës me shkumë

Vala e Gjelbërt

6 L

Shkumë pa fluor, me bazë uji

Modeli **VALA E GJELBËRT**

 **Fluorine free**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, formim me tërheqje të thellë, lyster me pluhur epoksi-poliester, e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Shkumë pa fluor, me bazë uji – 100% ekologjike.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Valvulë	M 30×1,5, trup prej bronzi, dorezë me ngjyrë të gjelbër RAL 6018.
Përdorim	Klasat A, B, F të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, vajra gatimi).




Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

A 27 Materiale të ngurta	B 144 Lëngje të ndezshme	F 40 Vajra gatimi	1000 V në distancë ≥ 1 m
---	---	------------------------------------	------------------------------------

Aparat zjarrfikës me shkumë 6 L, me temperaturë përdorimi nga +5°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

 I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

6 L

Ngarkesa nominale

27A 144B 40F

Klasifikimi

19,3 s

Koha e shkarkimit

~9,6 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	27 A · 144 B · 40 F
Agjent shuarës	100% ekologjik VALË E GJELBËRT
Gaz shtytës	Azot (N ₂), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	+5°C / +60°C
Ngarkesa nominale	6 L
Pesha totale	~ 9,60 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 540 mm Diametri: 160 mm
Koha e shkarkimit	19,3 sekonda
Testi i presionit të cilindrit	(PT) 27 bar
Vëllimi i cilindrit	7,50 L
Pajisje sigurie	20 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: rërëzim dhe lyerje me pluhur, RAL 3000 Brenda: veshje plastike



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

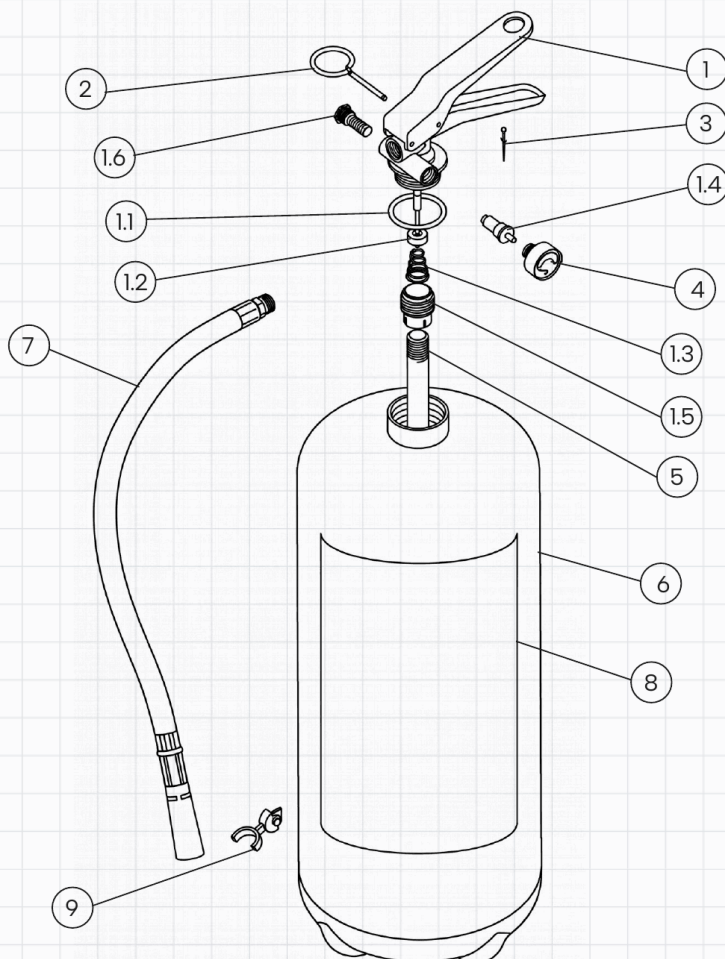

1 Valvulë M 30×1,5

1.1 Mbështetës gome

1.2 Trungu i valvulës

1.3 Susta e brendshme e valvulës

1.4 Valvulë testimi për manometër

1.5 Mbajtëse e tubit thithës

1.6 Valvulë sigurie

2 Siguresë

3 Blombë

4 Manometër

5 Tub thithës PVC

6 Cilindër

7 Gyp

8 Etiketë-udhëzim

9 Magnet i gypit

+ Mbajtëse muri (opsionale)