

— Aparat zjarrfikës me pluhur ABC

Vala e Kaltërt

6 kg

Pluhur ABC – MAP 40%

Modeli **VALA E KALTËRT**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Pluhur ABC – MAP 40%.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Valvulë	M 30×1,5, trup prej bronzi, levë me lyerje të kuqe RAL 3000.
Përdorim	Klasat A, B, C të zjarrit (materiale të ngurta, lëngje të ndezshme, gaze të ndezshme).




Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse

A 34 Materiale të ngurta	B 233 Lëngje të ndezshme	C ✓ Gaze të ndezshme	⚡ 1000 V në distancë ≥ 1 m
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Aparat zjarrfikës 6 kg, me temperaturë përdorimi nga -30°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

6 kg

Ngarkesa nominale

34A 233B C

Klasifikimi

18 s

Koha e shkarkimit

~9,4 kg

Pesha totale


Klasifikimi i zjarrit	34 A · 233 B · C
Agjent shuarës	Pluhur ABC – MAP 40%
Gaz shtytës	Azot (N ₂), 15 bar në 20°C
Temperatura e përdorimit	-30°C / +60°C
Ngarkesa nominale	6 kg
Pesha totale	~ 9,4 kg
Përmasat	Lartësia (bazë – valvulë): 510 mm Diametri: 160 mm
Koha e shkarkimit	18 sekonda
Forca e rregullimit të valvulës	Min. 45 Nm – maks. 68 Nm
Testi i presionit të cilindrit	(PT) 27 bar
Vëllimi i cilindrit	7,8 L
Valvulë sigurie	20 dhe 26 bar
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi i jashtëm / i brendshëm	Rërëzim dhe lyerje me pluhur epoksi-poliester, ngjyrë e kuqe RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

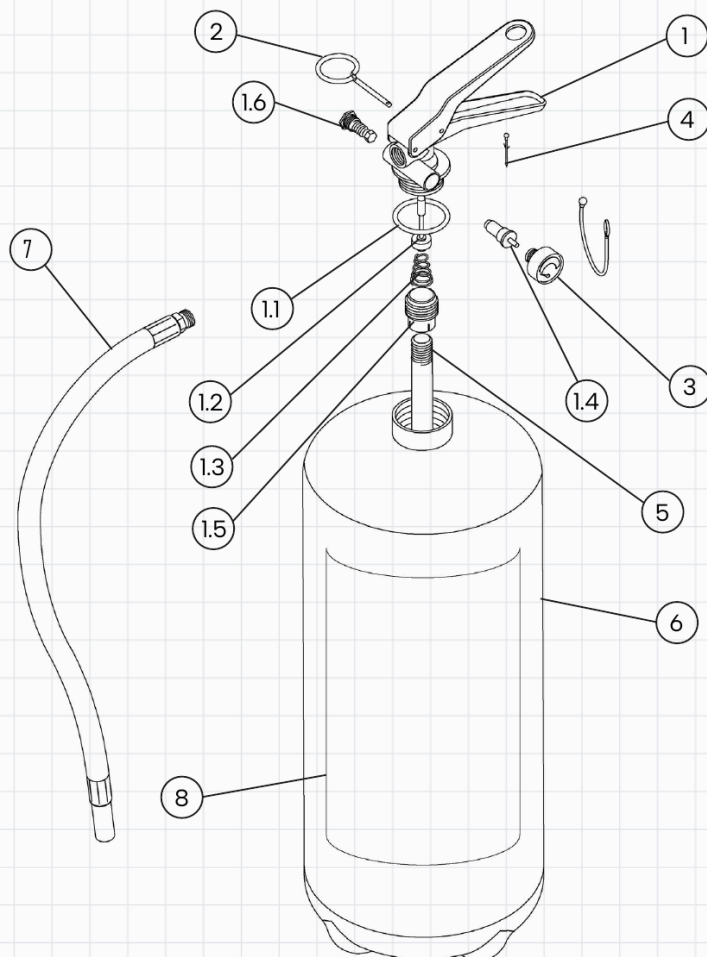

1 Valvulë M 30x1,5

1.1 Mbajtëse gome

1.2 Trungu i valvulës

1.3 Susta e brendshme e valvulës

1.4 Valvulë testimi për manometër

1.5 Mbajtëse e tubit thithës

1.6 Pajisje sigurie

2 Siguresë

3 Manometër

4 Blombë

5 Tub thithës PVC

6 Cilindër

7 Gyp

8 Etiketë-udhëzim

+ Mbajtëse muri (opsionale)