

Aparat zjarrfikës Wet Chemical

Vala e Verdhë

6 L

Solucion kimik i lagësht

Modeli **VALA E VERDHË**

Cilindër	Prej çeliku aliazhi me rezistencë të lartë, i formuar me tërheqje të thellë, me lyerje të jashtme me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000.
Agjent shuarës	Solucion kimik i lagësht (wet chemical), zakonisht me bazë acetat kaliumi ose përzjerje me karbonat / citrat kaliumi.
Gaz shtytës	Azot (N ₂).
Përdorim	Klasifikim zjarri F (vajra gatimi).



Klasat e zjarrit dhe aftësia shuarëse



Materiale të ngurta



Vajra gatimi



1000 V

në distancë ≥ 1 m

Aparat zjarrfikës 6 litra Wet Chemical, me temperaturë përdorimi nga +5°C deri në +60°C, i prodhuar në përputhje me EN 3-7, i miratuar nga Direktiva për Pajisje nën Presion PED 2014/68/EU. I prodhuar sipas kontrolleve të prodhimit të dakorduara me EN 3-10.

⚡ I përshtatshëm për përdorim në zjarre që përfshijnë tensione elektrike deri në 1.000 V, në një distancë minimale prej 1 metri.

Aparat zjarrfikës i aprovuar dhe certifikuar sipas



Specifikacione teknike

6 L

Ngarkesa nominale

A · F

Klasat e zjarrit

+5 / +60°C

Temperatura

Azot

Gaz shtytës


Klasat e zjarrit	A · F
Agjent shuarës	Solucion kimik i lagësht (wet chemical)
Gaz shtytës	Azot (N ₂)
Temperatura e përdorimit	+5°C / +60°C
Ngarkesa nominale	6 L
Standardi i prodhimit	EN 3-7 · PED 2014/68/EU · EN 3-10
Materiali i cilindrit	Çelik aliazh
Trajtimi	Jashtë: Iyerje me pluhur, ngjyrë e kuqe RAL 3000



Instalimi, kontrolli dhe servisimi

Instalimi dhe operacionet e kontrollit dhe/ose rikuperimit të aparatit zjarrfikës duhet të kryhen nga teknikë të kualifikuar dhe në përputhje me rregulloret në fuqi për këtë fushë. Servisi i autorizuar do të kryejë inspektimin çdo 6 muaj për të kontrolluar gjendjen dhe të gjitha procedurat e tjera të parashikuara gjatë gjithë jetëgjatësisë së aparatit zjarrfikës. Çdo ndërhyrje ose veprim i kryer nga personel i pakualifikuar anulon garancinë e produktit. Nëse është e mundur, rekomandohet që aparati zjarrfikës të vendoset në një vend të thatë, të mbrojtur nga faktorët atmosferikë.

Lista e përbërësve dhe pjesëve rezervë

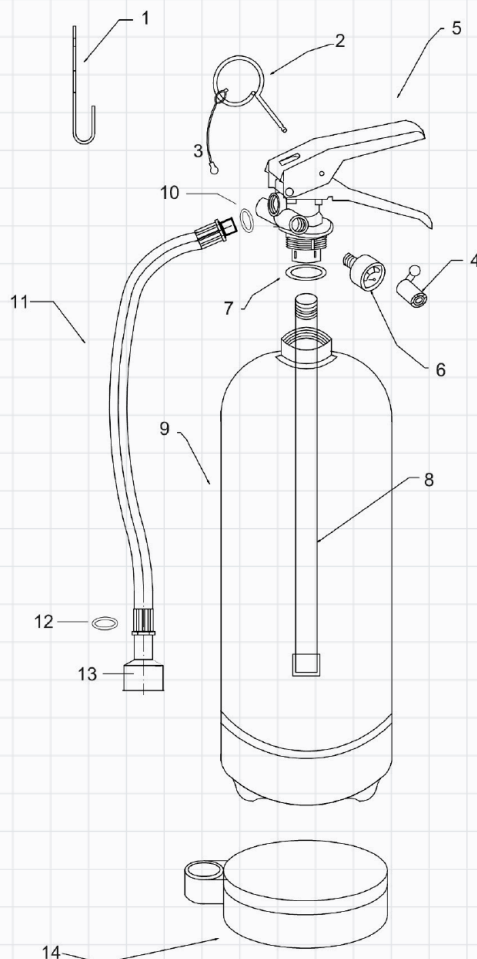

1 Mbajtëse "J" (kllapë montimi)

2 Siguresë

3 Rip gome për siguresë

4 Pjesë e siguresës

5 Valvulë

6 Manometër

7 Mbështetës gome

8 Tub thithës

9 Cilindër

10 Mbështetës gome

11 Gyp

12 Mbështetës gome

13 Pjesa e gypit

14 Pjesa e gypit

15 Bazë plastike

16 Etiketë-udhëzim

+ Mbajtëse muri (opsionale)